


Kundenanlage mit getrennter Messung für Allgemeinstrom und Heizstrom
 (Nachtspeicherheizung, Warmwasser)

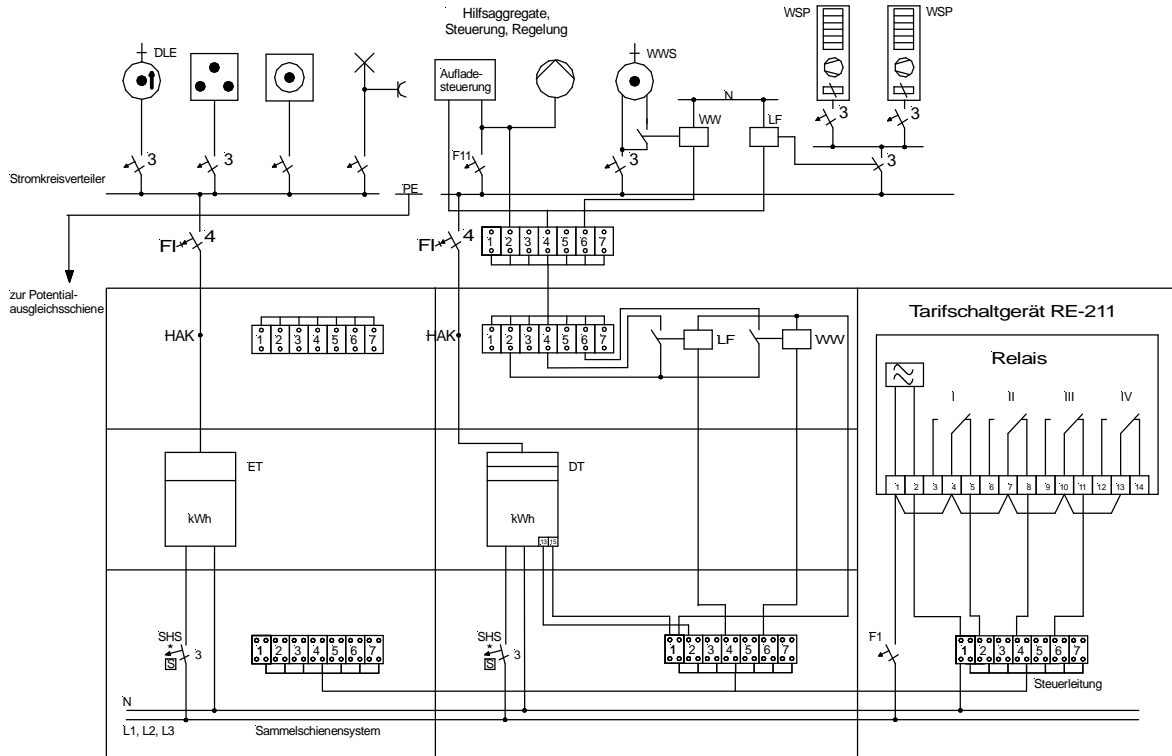

- | | |
|-----|--|
| SHS | Selektiver Hauptleitungsschutzschalter |
| DLE | Durchlauferhitzer |
| WWS | Warmwasserspeicher |
| WSP | Wärmespeicherheizung |
| LF | Ladefreigaberelais (plombierbar) |
| WW | Warmwasserfreigaberelais |
| ET | Eintarifzähler |
| DT | Doppeltarifzähler |
| HAK | Hauptleitungsabzweigklemme |
| F1 | Steuersicherung TRE (10A / 25kA) |
| F11 | Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6A) |

Steuerleitungsklemme oberer Anschlussraum:

- | | |
|---|---|
| 1 | Reserve |
| 2 | Außenleiter |
| 3 | Reserve |
| 4 | Heizungsfreigabe |
| 5 | Sperrung |
| 6 | Warmwasser |
| 7 | unterbrechbare Geräte (Wärmepumpe, Direktheizung) |

Steuerleitungsklemme unterer Anschlussraum:

- | | |
|---|---|
| 1 | Neutralleiter |
| 2 | Tarifschaltung-Tariffkunde |
| 3 | Tarifschaltung-Heizung |
| 4 | Heizungsfreigabe |
| 5 | Sperrung |
| 6 | Warmwasser |
| 7 | unterbrechbare Geräte (Wärmepumpe, Direktheizung) |