


**Kundenanlage mit getrennter Messung für Allgemeinstrom und Heizstrom  
 (Nachtspeicherheizung, Direktheizung, Wärmepumpe, Warmwasser)**

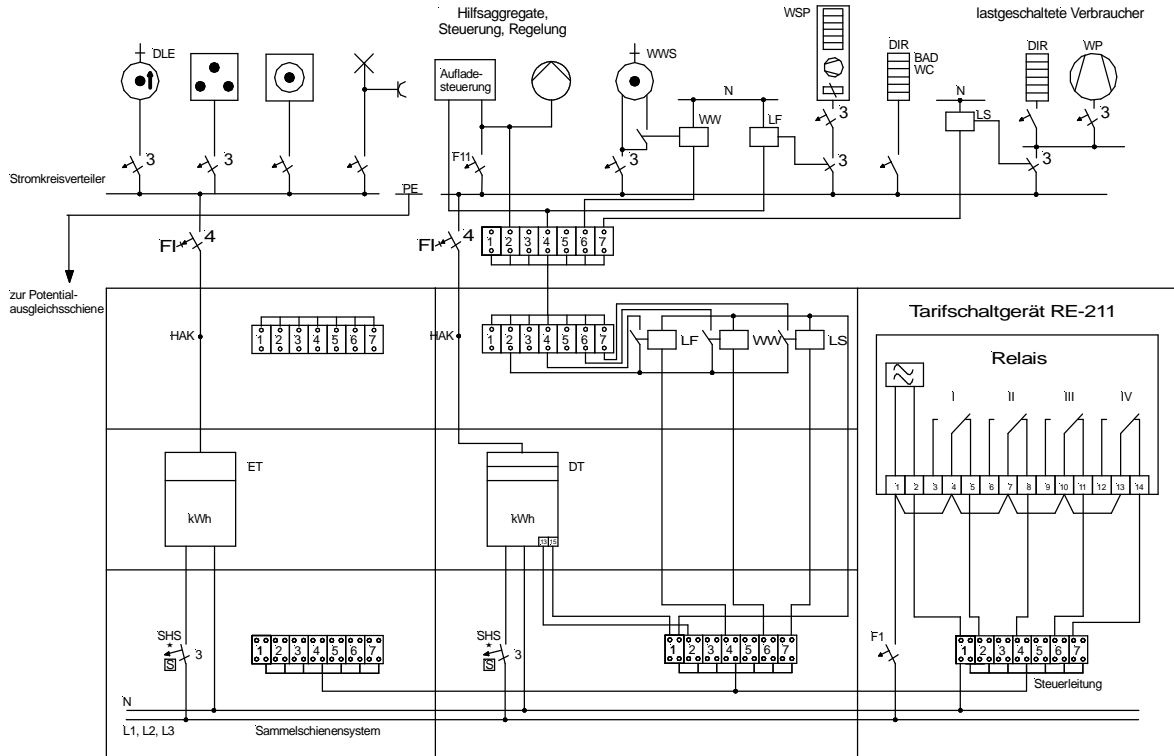

- SHS Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
- DLE Durchlauferhitzer
- WWS Warmwasserspeicher
- WSP Wärmespeicherheizung
- DIR Direktheizung
- WP Wärmepumpe
- LF Ladefreigaberelais (plombierbar)
- LS Laststeuerungsrelais (plombierbar)
- WW Warmwasserfreigaberelais
- ET Eintarifzähler
- DT Doppeltarifzähler
- HAK Hauptleitungsabzweigklemme
- F1 Steuersicherung TRE (10A / 25kA)
- F11 Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6A)

Steuerleitungsklemme oberer Anschlussraum:

- 1 Reserve
- 2 Außenleiter
- 3 Reserve
- 4 Heizungsfreigabe
- 5 Sperrung
- 6 Warmwasser
- 7 unterbrechbare Geräte (Wärmepumpe, Direktheizung)

Steuerleitungsklemme unterer Anschlussraum:

- 1 Neutralleiter
- 2 Tarifschaltung-Tarifikunde
- 3 Tarifschaltung-Heizung
- 4 Heizungsfreigabe
- 5 Sperrung
- 6 Warmwasser
- 7 unterbrechbare Geräte (Wärmepumpe, Direktheizung)