


Überschusseinspeisung mit Eigenversorgung nach EEG 2021 (ohne Gesamterzeugungszähler)

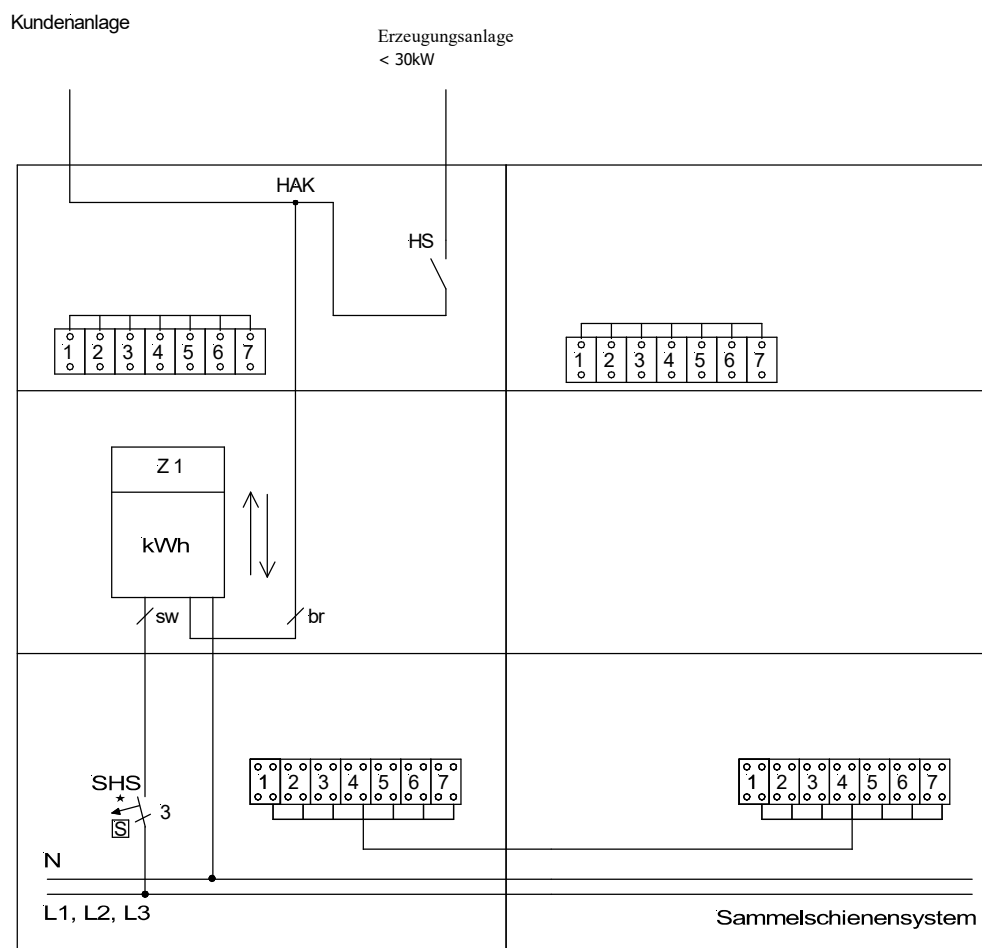

- | | |
|-----|---|
| SHS | Selektiver Hauptleitungsschutzschalter |
| Z1 | Bezug und Lieferung (Zweirichtungszähler) |
| HAK | Hauptleitungsabzweigklemme |
| HS | Trennvorrichtung zur Erzeugungsanlage (Hauptschalter) |

Sollte die Einspeisung der Erzeugungsanlage außerhalb des Zählerschranks in einen Unterverteiler erfolgen, so ist zur Trennung der Kundenanlage im Zählerschrank über dem Zähler ein 4-poliger Hauptschalter einzubauen.